




ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA/ CERTIFICACIONES



ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELECTRICO IGNÍFUGO ARC FLASH AJUSTE RÁPIDO

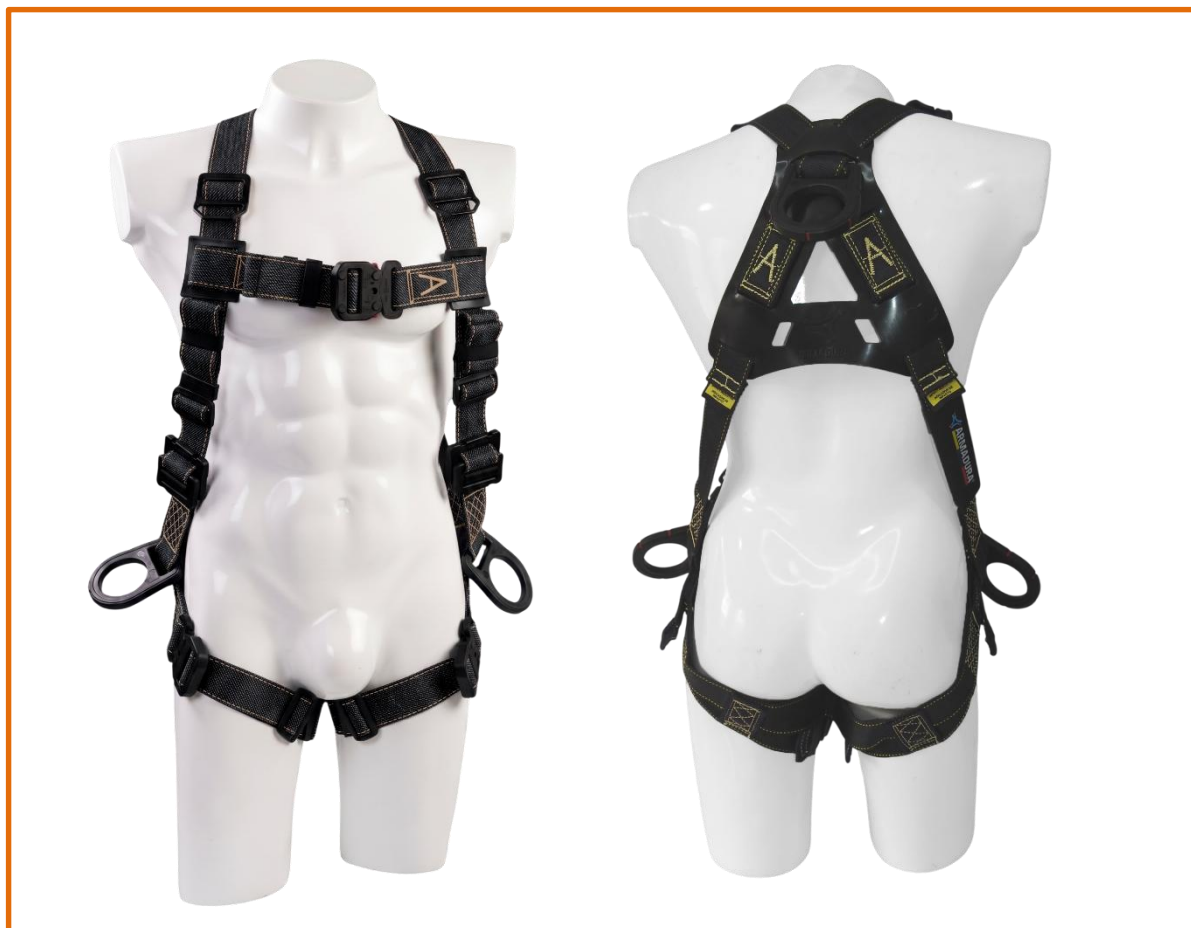

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA S-0346DK

DESCRIPCIÓN


Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que proporciona un ajuste seguro, mayor estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata ignífuga, ofrece protección frente al calor y las llamas, siendo ideal para labores en entornos con riesgo térmico y eléctrico. Talla única, diseño liviano y ergonómico que brinda comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. Equipado con hebillas de ajuste rápido y 3 argollas de conexión: una dorsal para detención de caídas y dos laterales para posicionamiento. Sus herrajes cuentan con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), proporcionando mayor seguridad en aplicaciones eléctricas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando alto desempeño y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

**(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO


- ANCLAJES PORTATILES A-0368DGK / A-0368DK
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363DGK / A-0363DK / A-0357DK
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358DGK / A-0359DGK / A-0358DK / A-0359DK / A-0359DKGR
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM/A-0367D-13MM/A-0367D-16MM / A-0367D-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN


Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA VIGENTE



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| A- CERTIFICACIÓN | E- LOTE |
| B- CAPACIDAD | F- SERIE |
| C- REFERENCIA | G- DATOS DEL INSPECTOR |
| D- FECHA DE FABRICACIÓN | H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL |

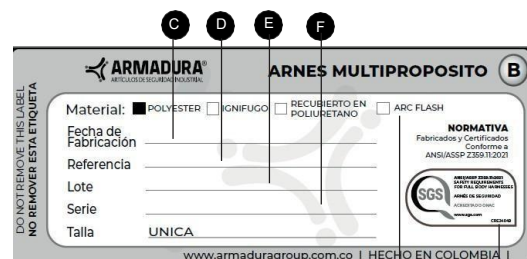PESO
2,950 g
MATERIALES
Reata Ignífuga de 44mm
EMPAQUE
Unitario


- | | |
|-------------------------|----------|
| A- CERTIFICACIÓN | E- LOTE |
| B- MATERIAL | F- SERIE |
| C- FECHA DE FABRICACIÓN | |
| D- REFERENCIA | |



- | |
|---------------------------|
| G- NOMBRE DE INSPECTOR |
| H- NÚMERO DEL INSPECTOR |
| I- FECHA DE LA INSPECCIÓN |
| J- VEREDICTO |

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  servicio.cliente@armaduragroup.com.co
-  www.armaduragroup.com